


11. Brno-Česká Třebová

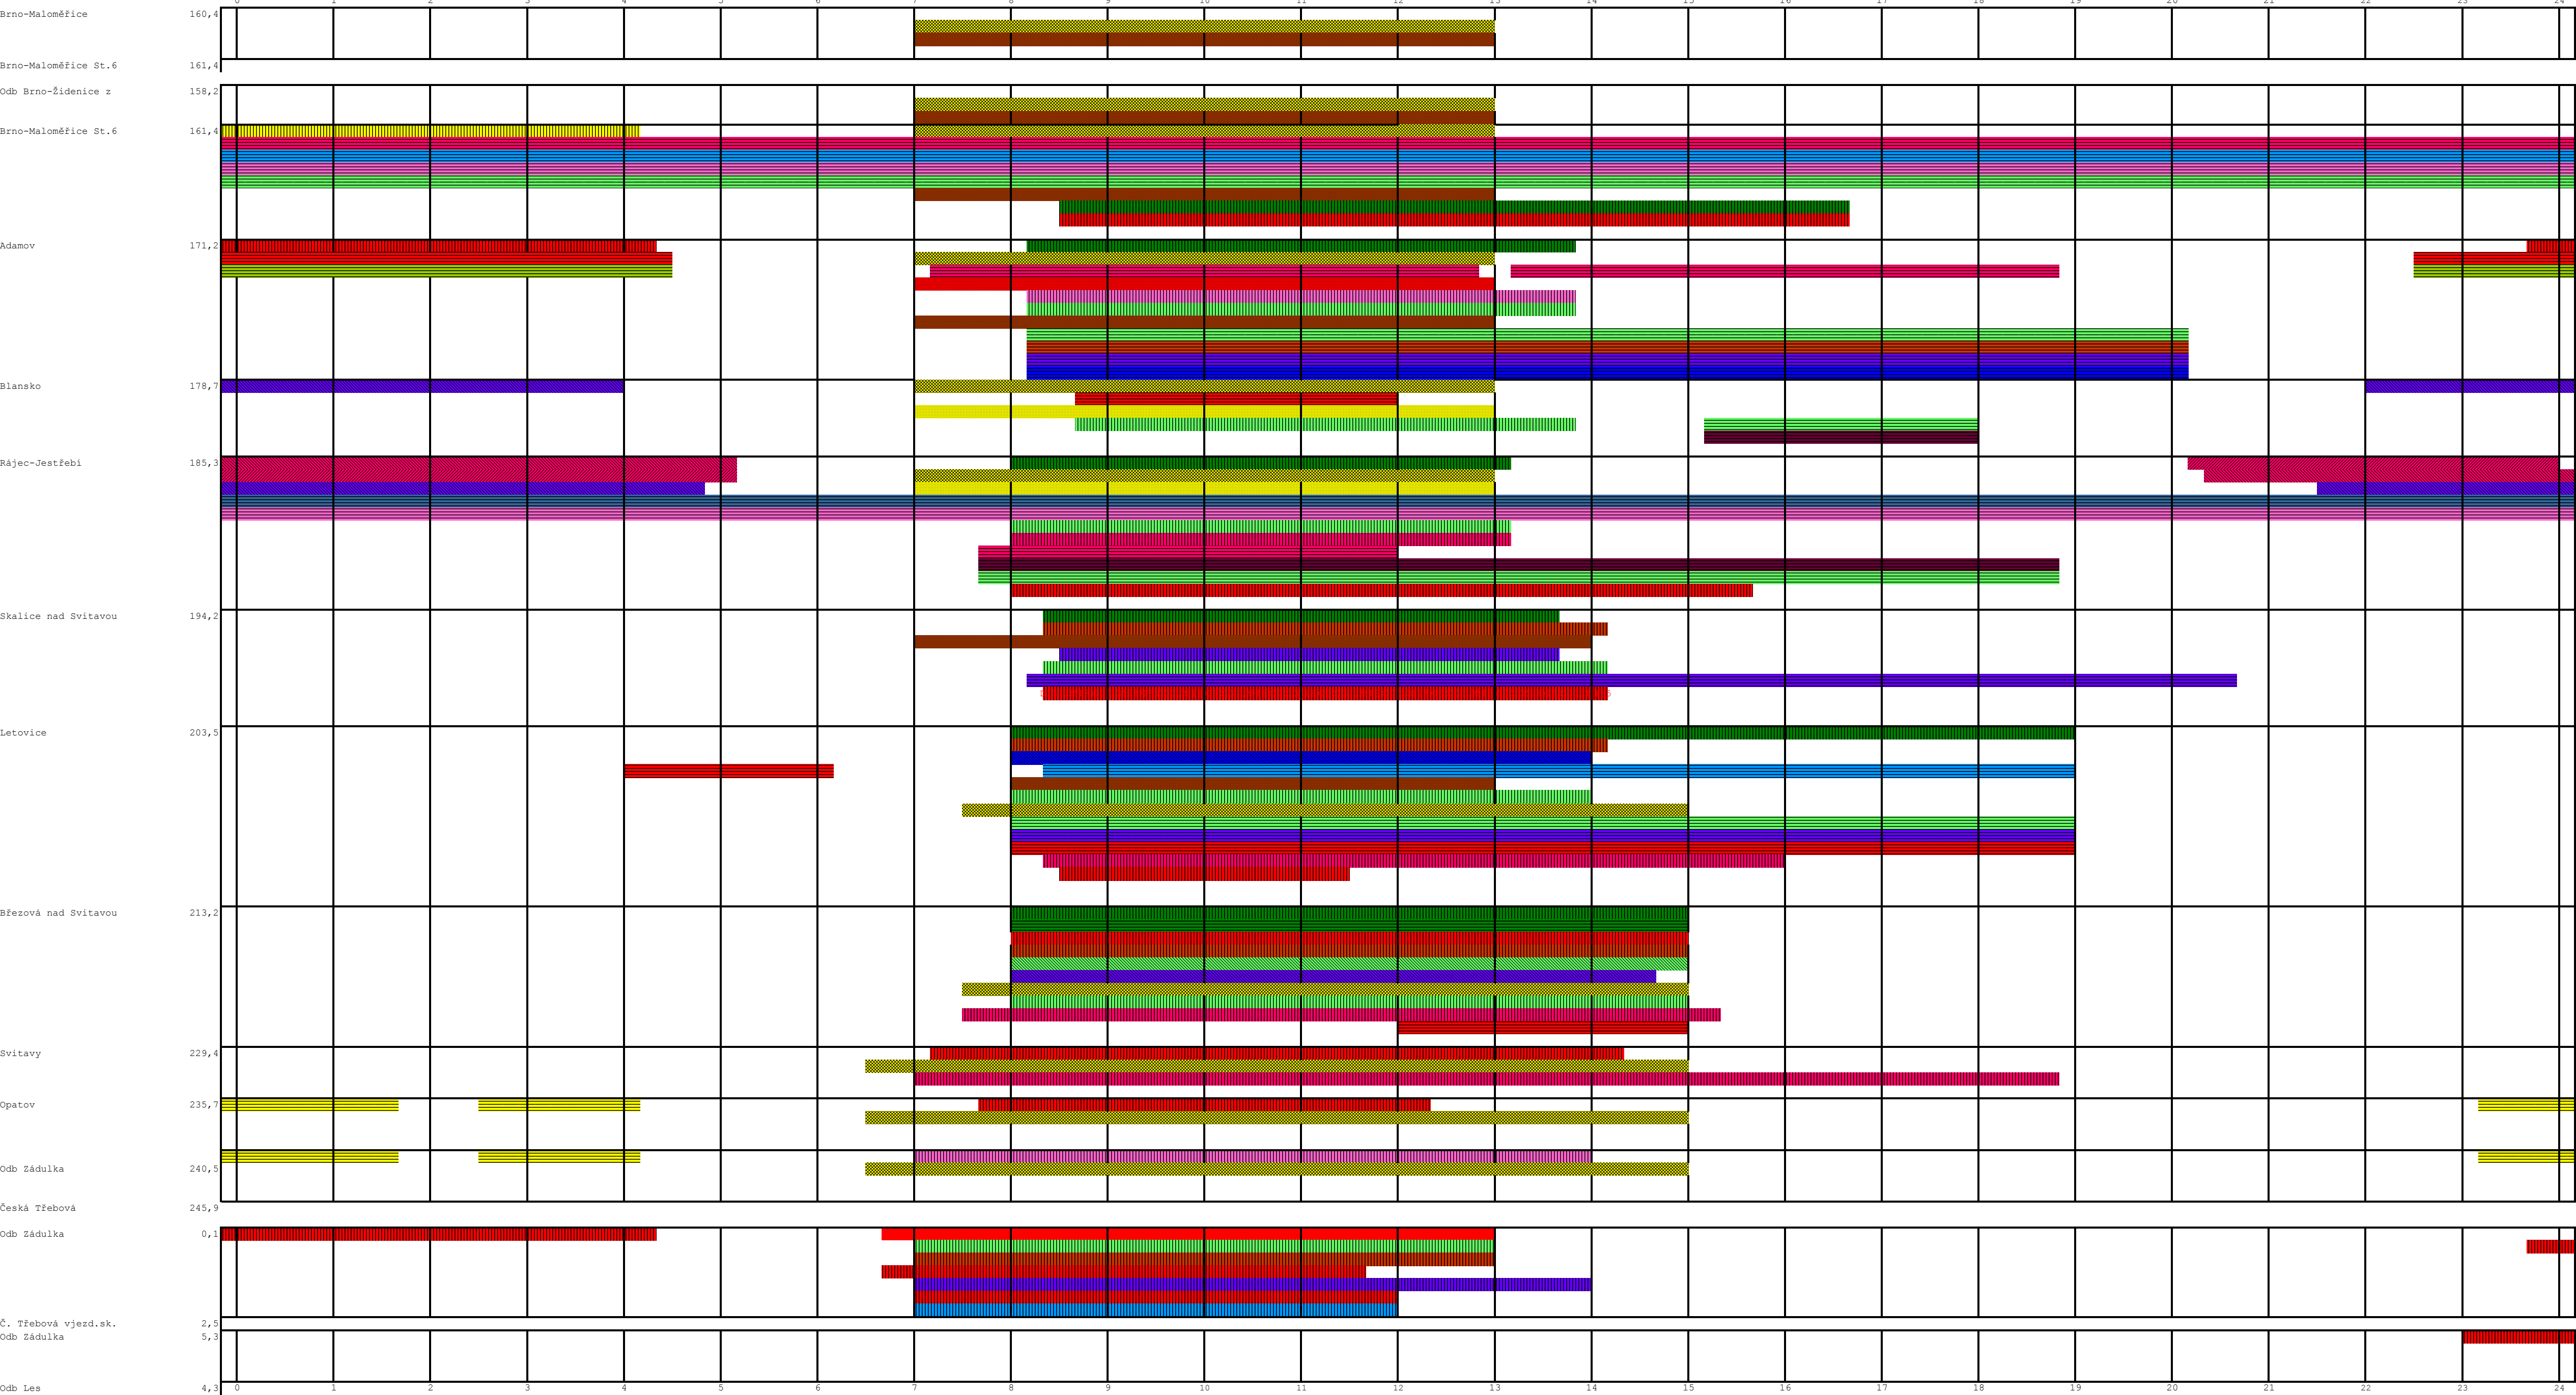

Třídění výluk dle typu		
1	Kácení stromů	A
2	Kácení stromů, skály	A
3	Odstranění vegetace	B
4	Odstranění nežádoucí vegetace	B
5	Hrubení plevelů	B
6	Údržba rozvodny	C
7	Rekonstrukce linky VN	C
8	Výměna VN vedení	C
9	Údržba tns	C
10	Žkouška blokací v rozvodně R22kV a R3kV	C
11	Revize ÚD	D
12	oprava TV údržba oprava revize	D
13	Revize ÚD	D
14	Výměna izolátorů	D
15	údržba TV kontrola TV v tunelu	D
16	údržba TV	D
17	Údržba zařízení 6kV	D
18	BOV	D
19	Výměna upevňovačů	E
20	údržba žel. švršku	E
21	Utahování upevňovačů	E
22	Oprava GPK ručně	E
23	údržba ÚAD	F
24	Srovnání kolejnic	G
25	ASP vyhybek	G
26	Oprava GPK oprava	G
27	čistování kolejnic	G
28	Odstanění blátivých míst	H
29	Bagrování blátivých míst	H
30	Výměna a vevazení lisů	M
31	Regenerace srdcovky	M
32	Navazení prokluzů	M
33	navazení dvojité a jednoduché srdcovky DSK	M
34	Navazení srdcovky	M
35	Výměna pražců	M
36	Nutné odstavení defektoskopických závad	J
37	Souvislá výměna kolejnic	K
38	Výměna vadných pražců	L
39	oprava žel. čístečků	F
40	Výměna vystražníků a pohonů závor	F
41	Zajištění práce EDK	X
42	Kontrola stavu tunelu	V

10K	1
20K	2
TV	3
sabzař	4
tyden	5
víkend	6

3	
6	
15	
16	
135	
136	
45	
46	